

Deutschlandmuseum

Leipziger Platz 7
10117 Berlin

Tel: +49 30 2000 90 300

info@deutschlandmuseum.de
www.deutschlandmuseum.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Oktober 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Deutschlandmuseum

©Marina Rochel

Parken & ÖPNV

Weg außen



Weg außen

©Marina Rochel

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Parken & ÖPNV

Der S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz ist ca. 200 m entfernt. Der U-Bahnhof Potsdamer Platz wurde auch nach "Reisen für Alle" zertifiziert <https://pflege.reisen-fuer-alle.de/facility/a09d1412-6101-4a5a-9538-61facbffc4af>

Parkplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe.

Eingang

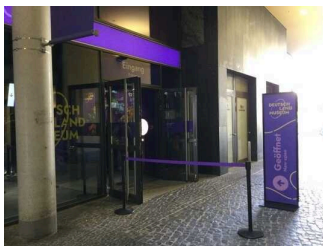

Eingang

©Marina Rochel

Eingangsbereich




Eingangsbereich

©Marina Rochel



Eingangsbereich

©Marina Rochel

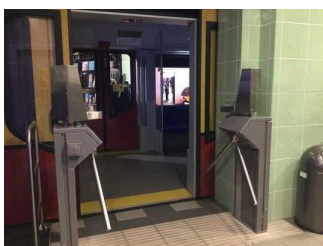

Die Eingangs- und Ausgangsschranken können weggeklappt werden.

©Marina Rochel

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Zweiflügel


Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Passage Leipziger Platz – Erna–Berger–Str.

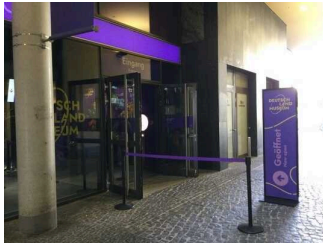

Passage Leipziger
Platz – Erna–Berger–
Str.

©Marina Rochel



Passage Leipziger
Platz – Erna–Berger–
Str.

©Marina Rochel

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Ein- und Ausgangsschranke




Ein- und
Ausgangsschranke

©Marina Rochel

Zum Eingang und beim Ausgang der Ausstellung gibt es Schranken. Diese können jedoch weggeklappt werden, sodass die Durchgangsbreite mind. 90 cm beträgt.

Kasse / Ticketschalter

Kasse

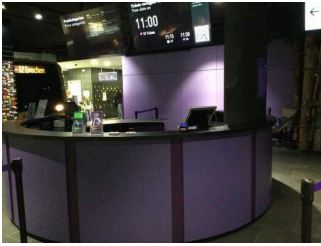

Kasse

©Marina Rochel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Ausstellungsräume




Ausstellungsräume

©Marina Rochel




Ausstellungsräume

©Marina Rochel

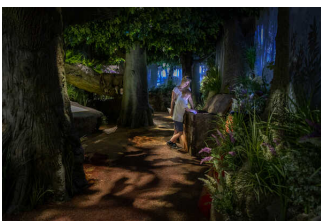


Ausstellungsräume

Copyright David Weyand. All rights reserved

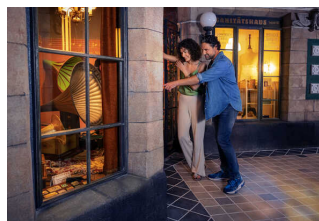

Ausstellungsräume

Copyright David Weyand. All rights reserved

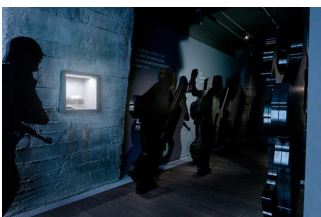

Ausstellungsräume

©Deutschlandmuseum



Ausstellungsräume

©Deutschlandmuseum

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum EG



Ausstellungsraum EG

David Weyand



Ausstellungsraum EG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum EG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum EG

©Marina Rochel

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Ausstellungsraum OG



Ausstellungsraum OG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum OG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum OG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum OG

©Deutschlandmuseum

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppen EG zum OG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppen OG zum EG



Treppen OG zum EG

©Marina Rochel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug



Aufzug

©Marina Rochel



Aufzug

©Marina Rochel



Aufzug

©Marina Rochel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 98 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 93 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 105 cm.

Anmerkungen für den Gast: Aufzug nur mit Servicekraft zu benutzen. Der Gast kann an der Kasse ein Telefon erhalten, mit welchem er eine Servicekraft für den Aufzug rufen kann.

Wege in der Ausstellung



Wege in der Ausstellung

©Marina Rochel



Wege in der Ausstellung

©Marina Rochel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 400 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 110 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Wege sind teilweise von der Oberflächenbeschaffenheit nicht leicht begeh- und befahrbar.

Tür

Tür zum Aufzugsvorraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Zugang zum Aufzug nur durch Personal

Tür von Ausstellung 1. OG Zum Aufzugsvorraum

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zugang zum Aufzug nur durch Personal

Shop



Shop

©Marina Rochel

Shop




Shop

©Marina Rochel

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

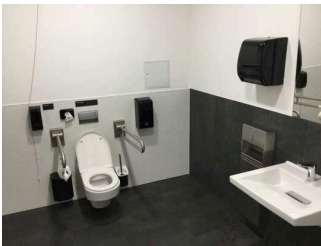

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Marina Rochel

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Marina Rochel



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Marina Rochel

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 81 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 112 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 40 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Flur vor Toiletten und Schließfächern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.